

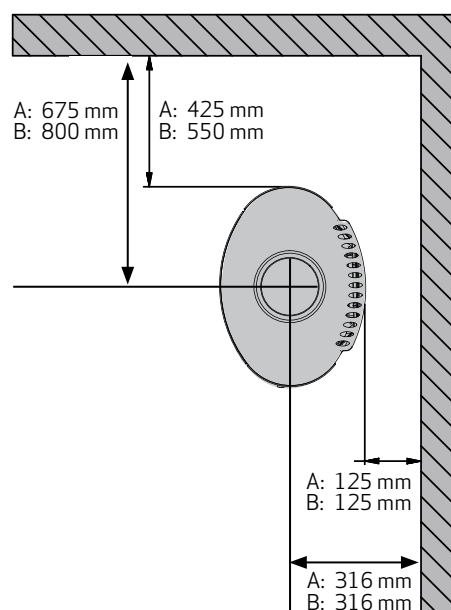
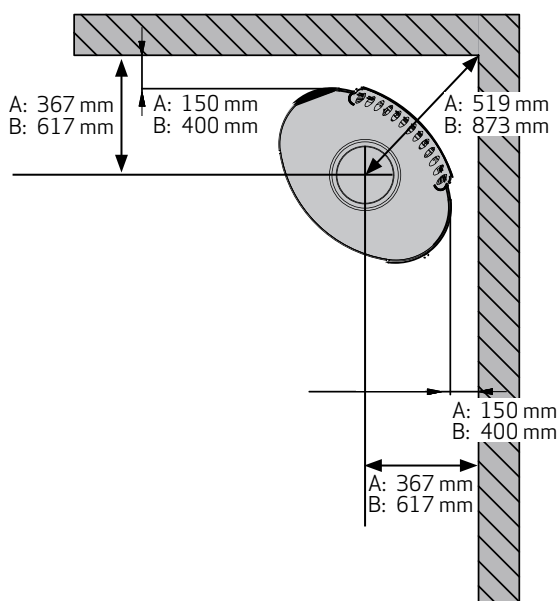


Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables




A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

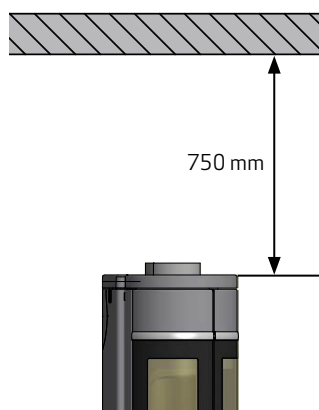


Toutes les distances sont en mm
Toutes les distances sont des distances minimales
Ces distances sont valables pour un conduit de fumée isolé jusqu'au poêle

Distance minimale à un mur inflammable avec une protection thermique

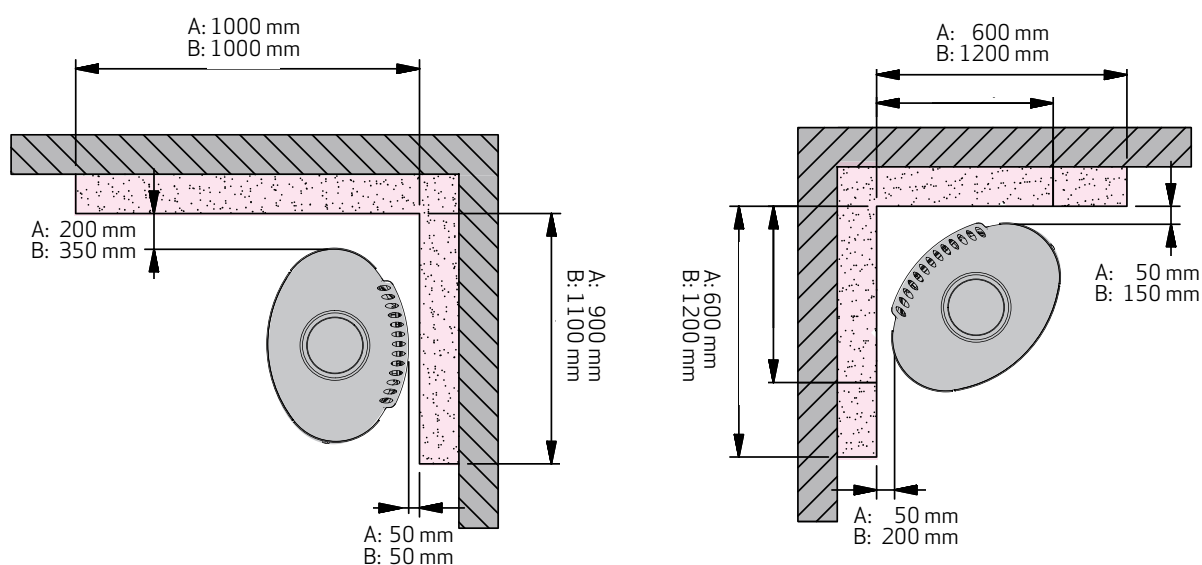

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

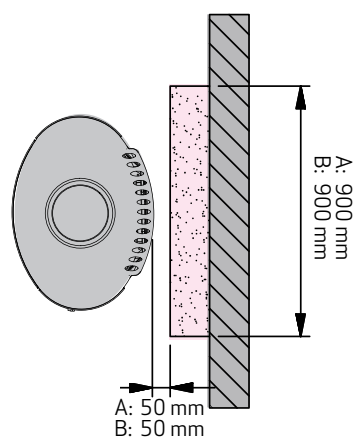

Matériau inflammable



Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau avec des capacités ignifuges et isolantes similaires

Toutes les distances sont en mm

Toutes les distances sont des distances minimales

Ces distances sont valables pour un conduit de fumée isolé jusqu'au poêle