



Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables

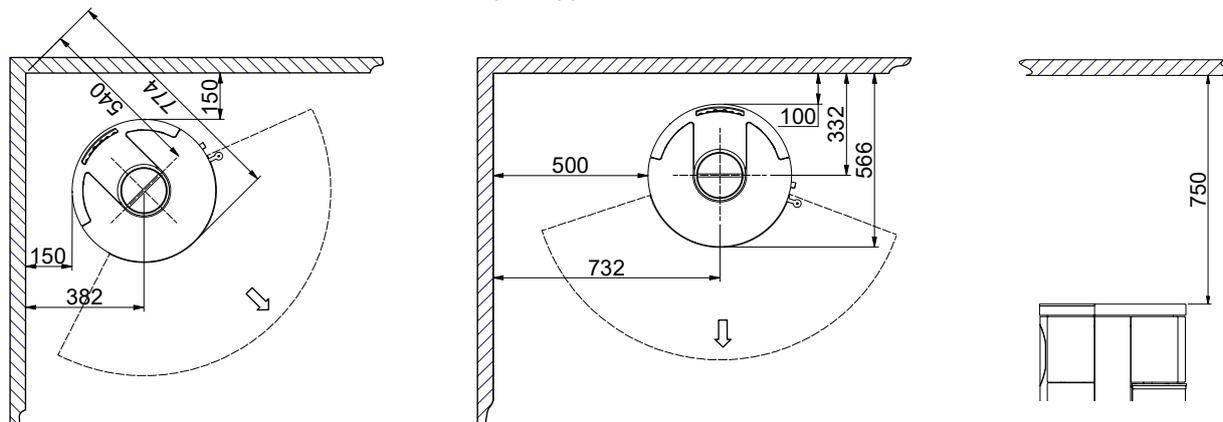


Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables avec socle tournant (Accessoire)

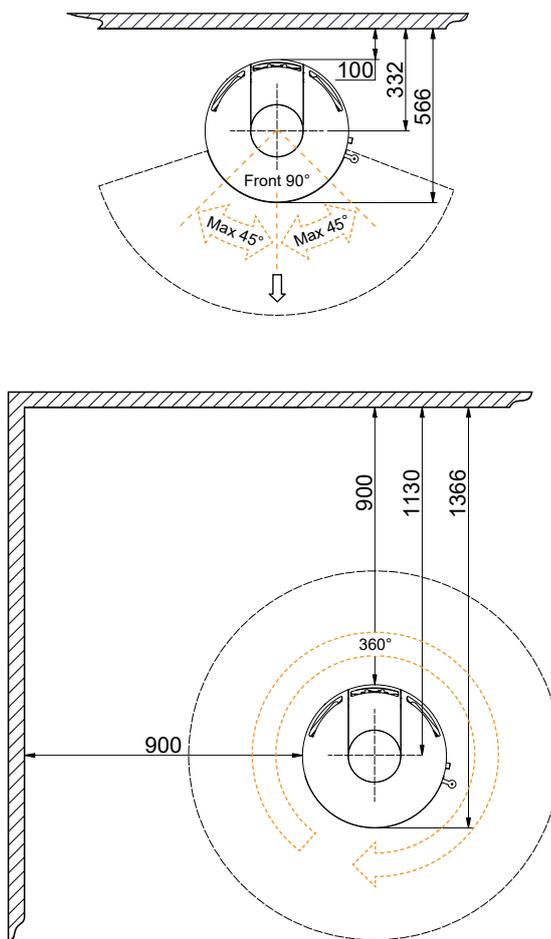

 Matériau inflammable

Toutes les distances sont en mm  
 Toutes les distances sont des distances minimales  
 Ces distances sont valables pour un conduit de fumée non isolé jusqu'au poêle

Distance minimale à un mur inflammable avec une protection thermique

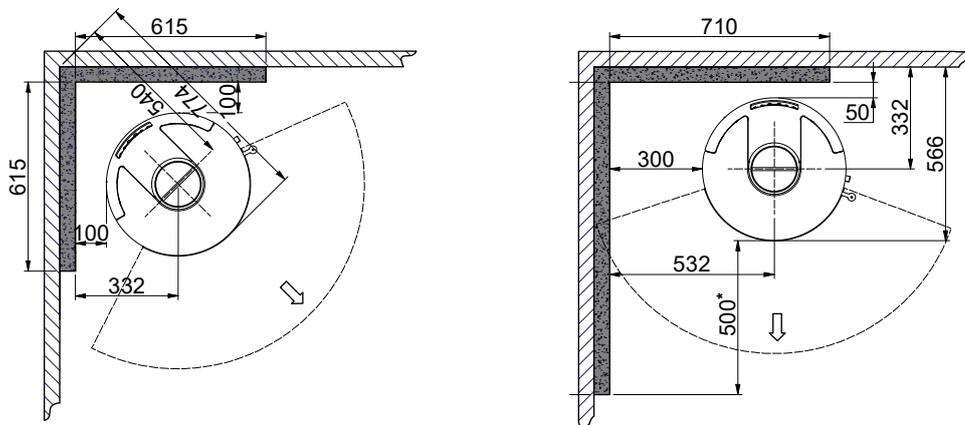

Matériau inflammable



Cloison pare-feu, par ex. pare-feu Jøtul de 50 mm, briques réfractaires de 110 mm ou autre matériau avec des capacités ignifuges et isolantes similaires

Toutes les distances sont en mm

Toutes les distances sont des distances minimales

Ces distances sont valables pour un conduit de fumée isolé jusqu'au poêle

\* Distance au verre